


Troldtekt® akustik

Måling af absorptionskoefficient for
Troldtekt akustik 35 mm, 2 x 50 mm mineraluld, 265 mm hulrum

LODRET PRINCIPSNIT

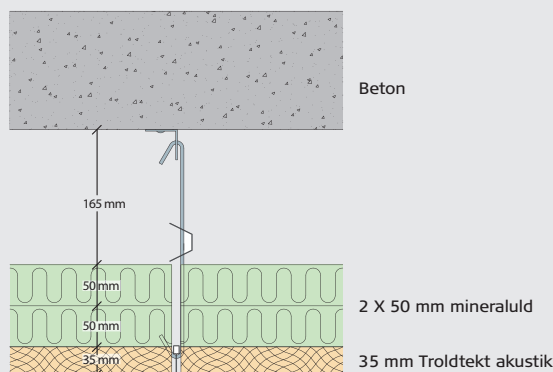

MÅLING

Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
α	0,57	0,84	1,01	1,03	0,97	0,89	0,85	0,93	0,94	0,89	0,84	0,81	0,82	0,84	0,95	1,04	0,98	0,88

$\alpha_w = 0,90$ - NRC = 0,90 - Absorptionsklasse A.

Måling af den akustiske absorptionskoefficient ved lydruksmetoden - efter DS/ISO 354.

Målingerne er udført af Peutz

